



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)

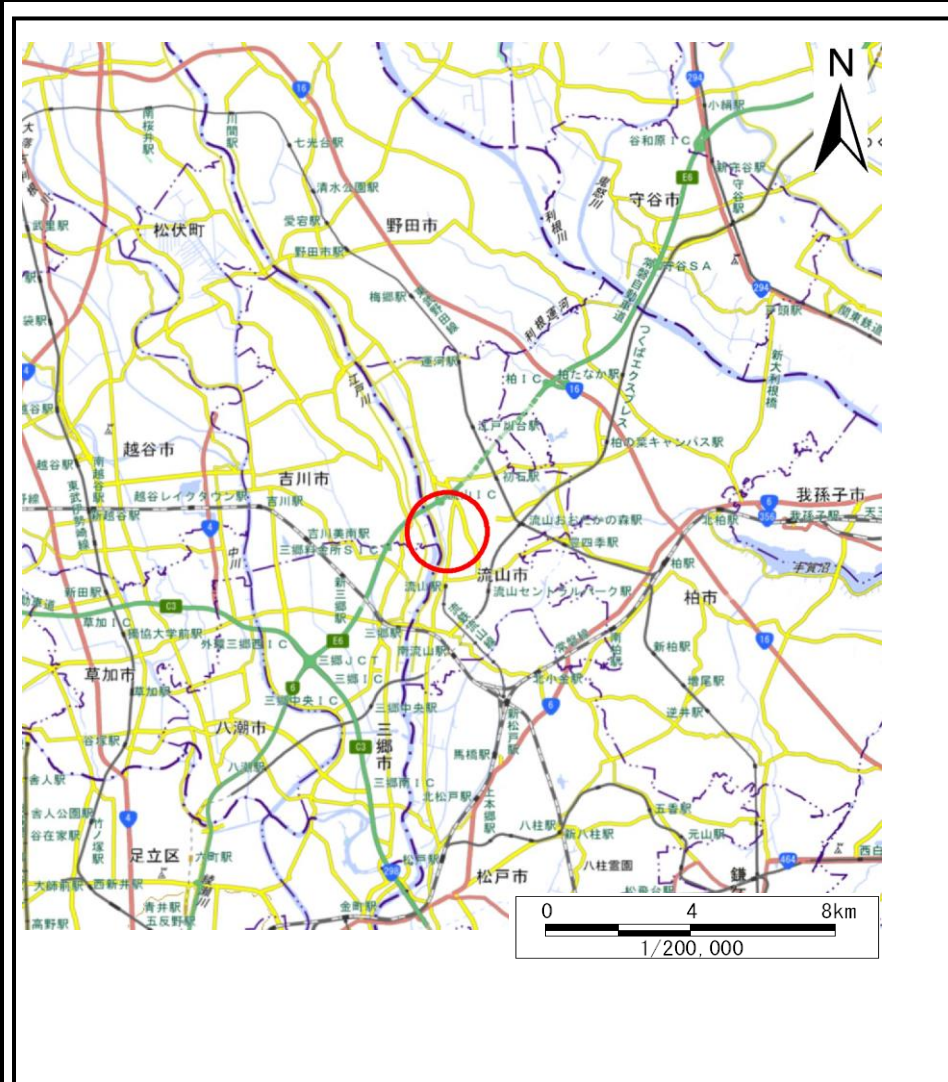

(1/200,000)

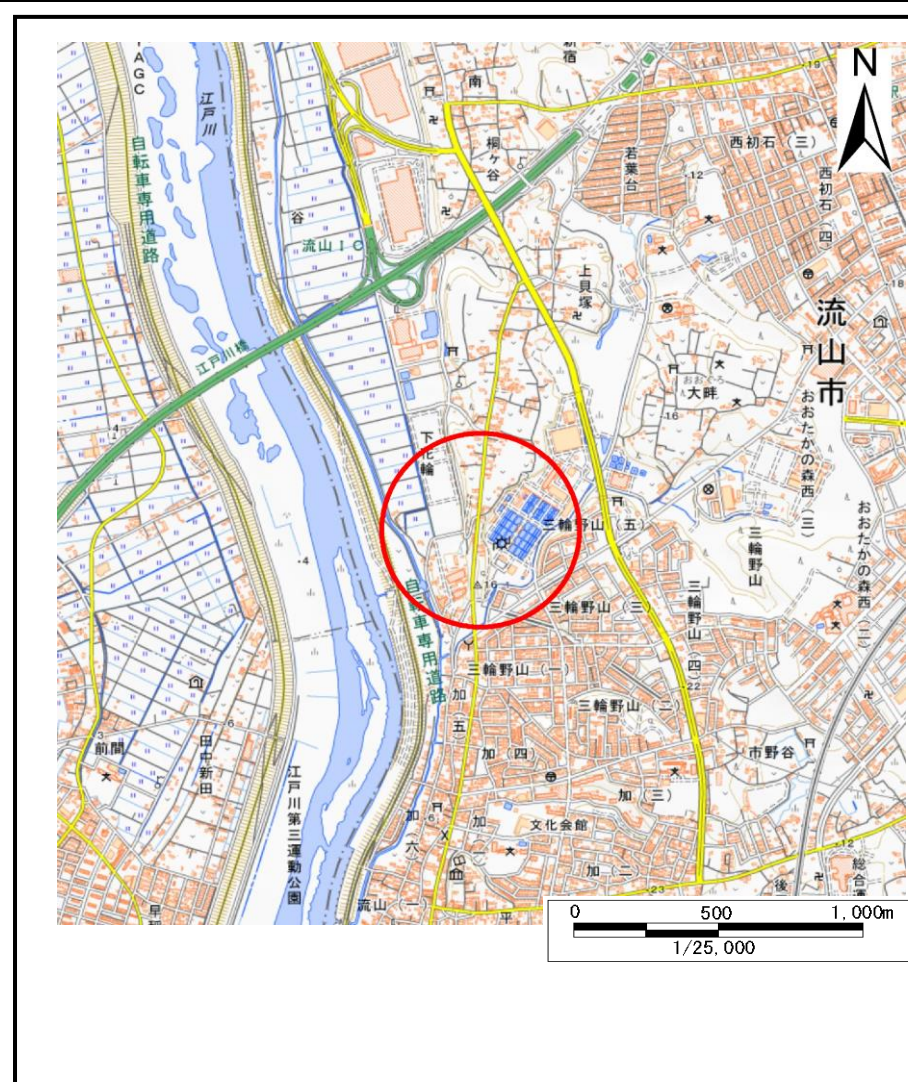

(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊

I-033K2022


下花輪2

流山市下花輪、桐ヶ谷

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R4JHF 116」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)

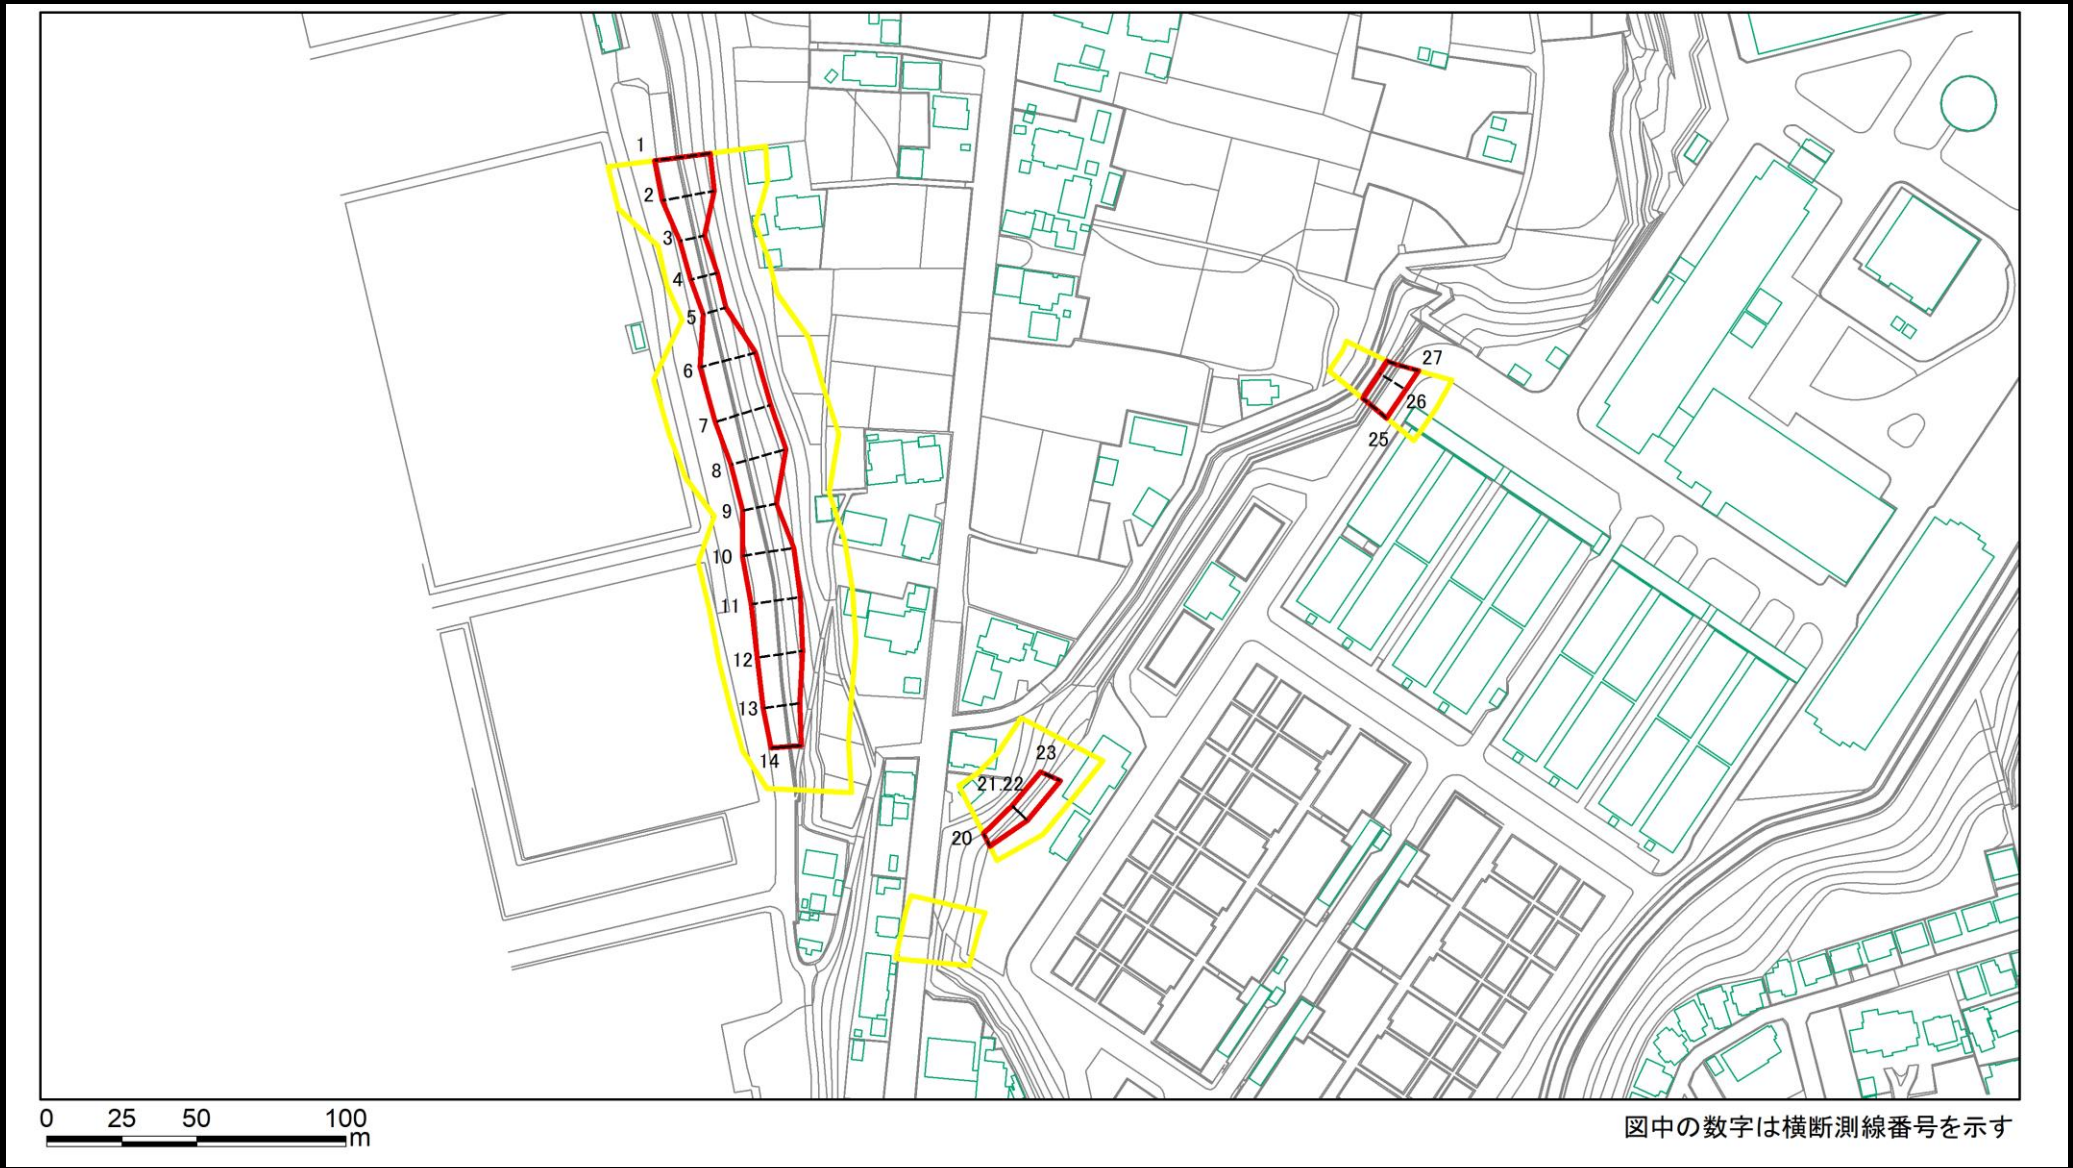


|                                     |                                                               |  |               |         |                          |      |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|--------------------------|------|------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                                       |  | 縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-033K2022 |
|                                     | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |               | 告示番号    | 千葉県告示第146号<br>千葉県告示第147号 | 箇所名  | 下花輪2       |
|                                     | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |               | 告示年月日   | 令和7年3月14日                | 所在地  | 流山市下花輪、桐ヶ谷 |
|                                     | それ以外の区域                                                       |  |               |         |                          |      |            |

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)

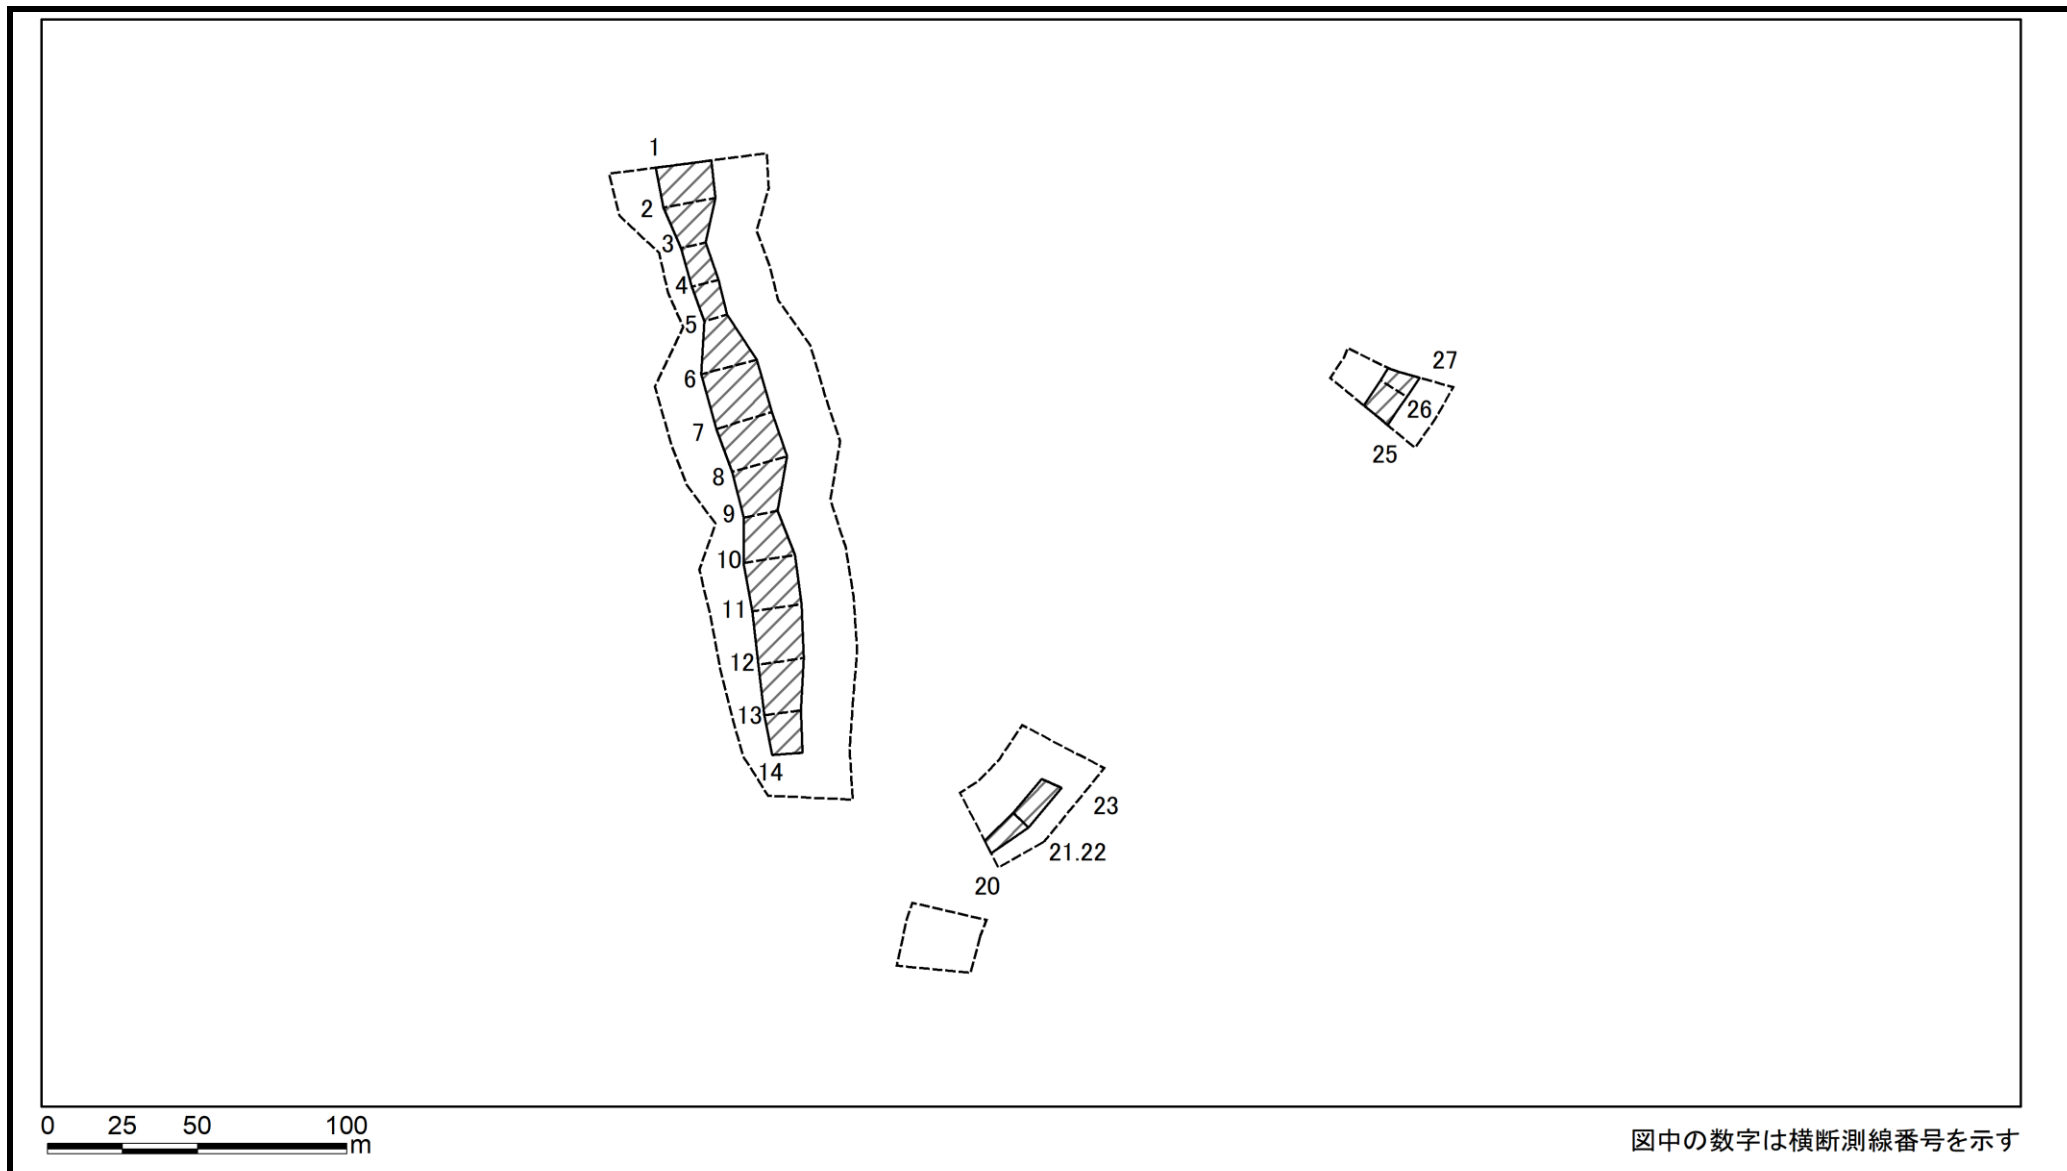

|                                                                                  |                         |                                                               |                                                                                                       |                                                                                       |         |                          |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)〈力区分:移動〉 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               | <br>縮尺<br>:1,500 | 自然現象の種類                                                                               | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号                     | I-033K2022 |            |
|                                                                                  | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                                                                                                       |  | 告示番号    | 千葉県告示第146号<br>千葉県告示第147号 | 箇所名        | 下花輪2       |
|                                                                                  |                         | それ以外の区域                                                       |                                                                                                       |  | 告示年月日   | 令和7年3月14日                | 所在地        | 流山市下花輪、桐ヶ谷 |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)

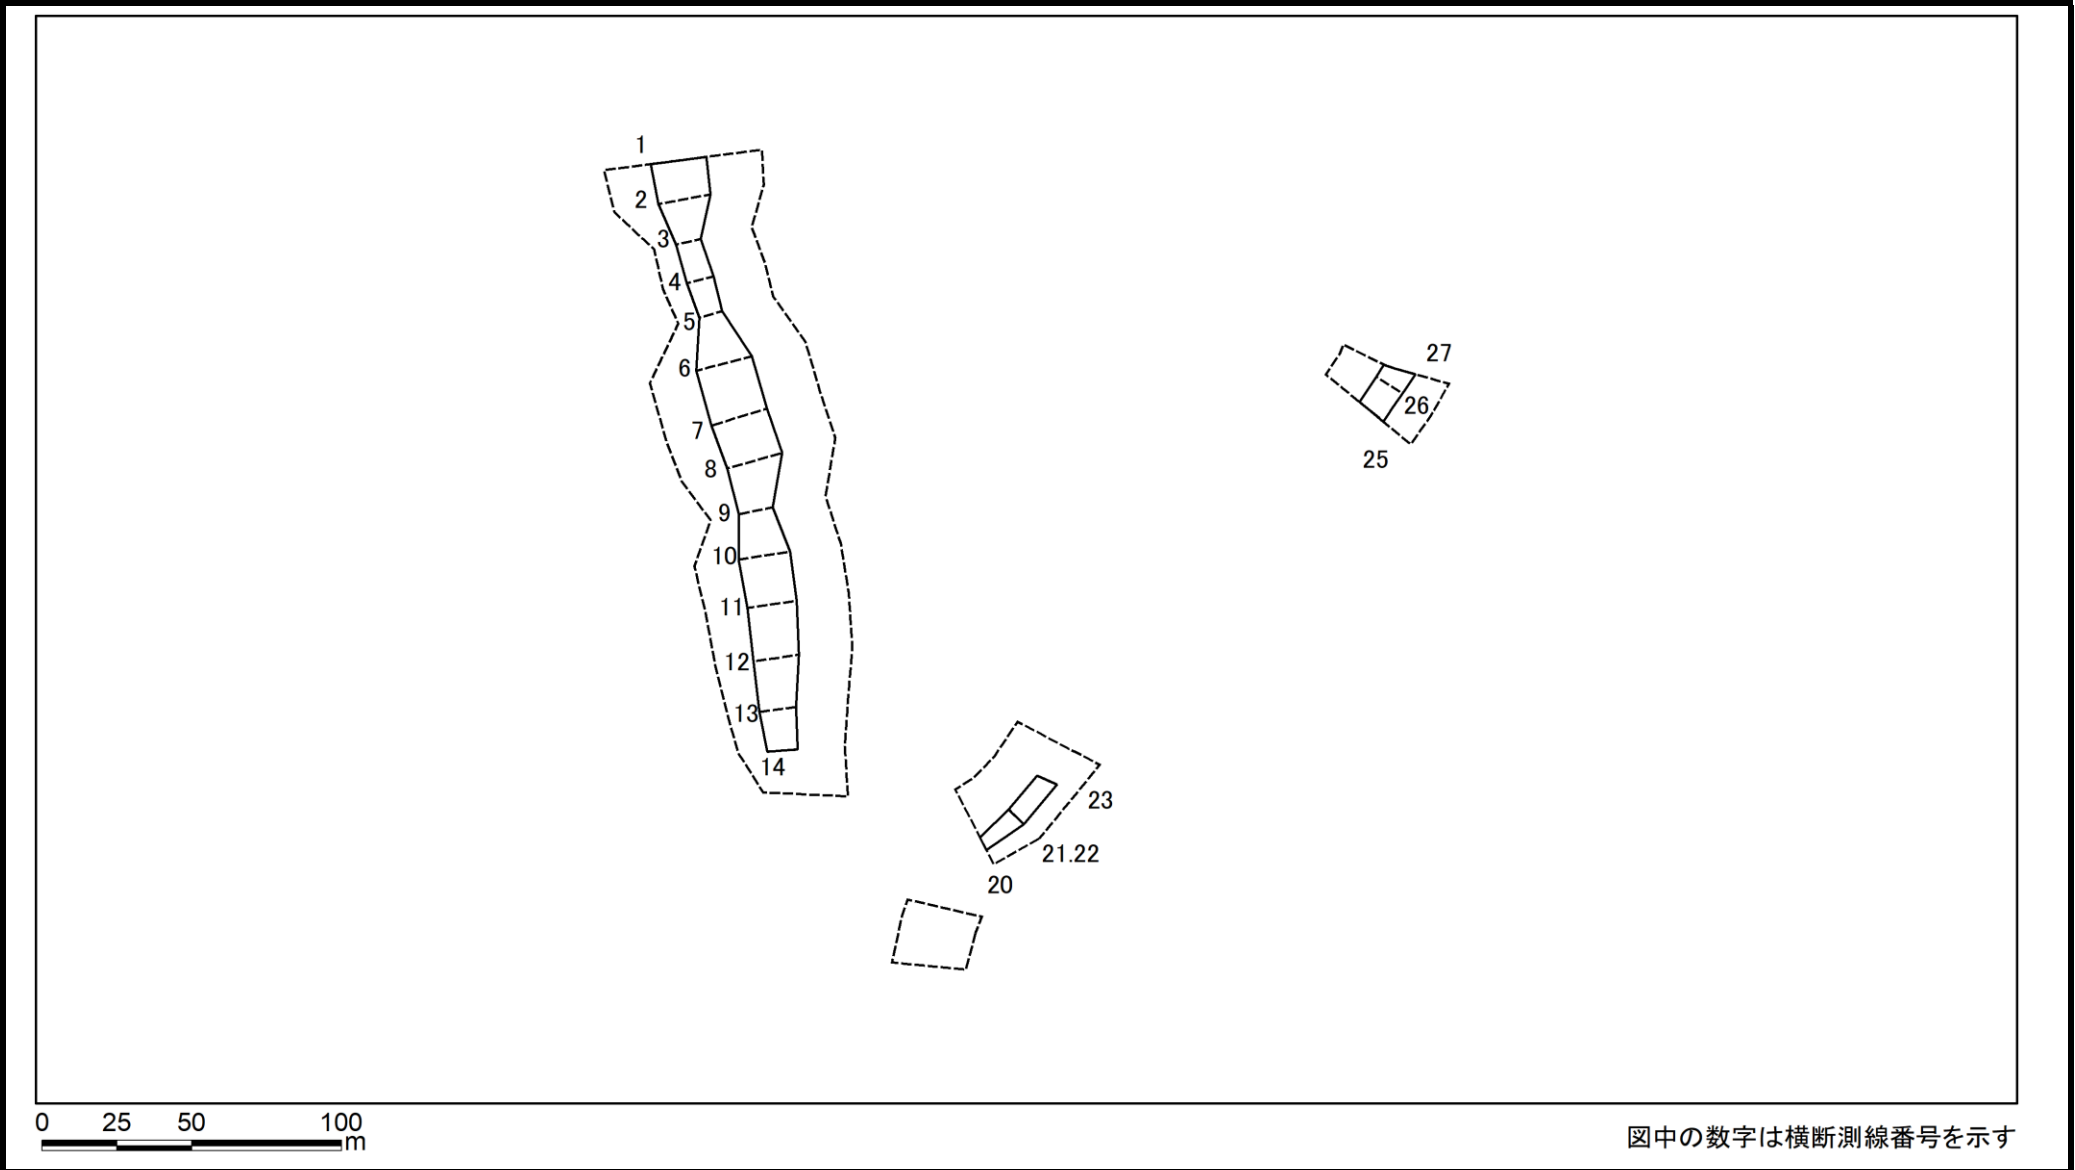

|                                                                                  |                         |                    |               |         |                          |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|------|------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)〈力区分:堆積〉 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    | 縮尺<br>1:1,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-033K2022 |
|                                                                                  | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |               | 告示番号    | 千葉県告示第146号<br>千葉県告示第147号 | 箇所名  | 下花輪2       |
|                                                                                  |                         | それ以外の区域            |               | 告示年月日   | 令和7年3月14日                | 所在地  | 流山市下花輪、桐ヶ谷 |

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ～ 2   | -                                                         | -             | 98.96                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.76                                 | 2.01          |
| 2 ～ 3   | -                                                         | -             | 98.96                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.76                                 | 2.01          |
| 3 ～ 4   | -                                                         | -             | 75.71                                 | 1.00          | -                                     | -             | 8.72                                  | 1.63          |
| 4 ～ 5   | -                                                         | -             | 75.71                                 | 1.00          | -                                     | -             | 8.61                                  | 1.61          |
| 5 ～ 6   | -                                                         | -             | 97.40                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.46                                 | 1.96          |
| 6 ～ 7   | -                                                         | -             | 97.40                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.46                                 | 1.96          |
| 7 ～ 8   | -                                                         | -             | 97.07                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.47                                 | 1.96          |
| 8 ～ 9   | -                                                         | -             | 97.07                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.47                                 | 1.96          |
| 9 ～ 10  | -                                                         | -             | 100.00                                | 1.00          | -                                     | -             | 11.29                                 | 2.11          |
| 10 ～ 11 | -                                                         | -             | 100.00                                | 1.00          | -                                     | -             | 11.29                                 | 2.11          |
| 11 ～ 12 | -                                                         | -             | 99.37                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.03                                 | 2.06          |
| 12 ～ 13 | -                                                         | -             | 92.09                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.71                                 | 2.00          |
| 13 ～ 14 | -                                                         | -             | 87.16                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.70                                  | 1.81          |
| 15 ～ 16 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 17 ～ 18 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 18 ～ 19 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 20 ～ 21 | -                                                         | -             | 69.32                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.70                                  | 1.81          |
| 22 ～ 23 | -                                                         | -             | 70.10                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.71                                  | 1.81          |
| 23 ～ 24 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 25 ～ 26 | -                                                         | -             | 81.57                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.73                                 | 2.00          |
| 26 ～ 27 | -                                                         | -             | 86.79                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.73                                 | 2.00          |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

|                                     |         |                          |      |             |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|------|-------------|
| 様式3(急)<br><br>建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I -033K2022 |
|                                     | 告示番号    | 千葉県告示第146号<br>千葉県告示第147号 | 箇所名  | 下花輪2        |
|                                     | 告示年月日   | 令和7年3月14日                | 所在地  | 流山市下花輪、桐ヶ谷  |